




171012050232

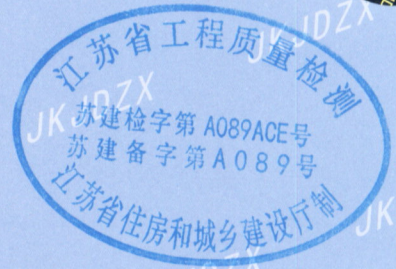

# 检测报告

## Testing Report

No. 23010863

产品名称

PRODUCT NAME

粘结砂浆

工程名称

PROJECT NAME

/

委托单位

CLIENT

江苏丽泽节能科技有限公司

生产单位

PRODUCING UNIT

江苏丽泽节能科技有限公司

江苏建科鉴定咨询有限公司

Jiangsu JianKe Appraisal & Consultation Co., Ltd.



委托编号：2331121

江苏建科鉴定咨询有限公司



# 检测报告

No. 23010863


签发日期：2023年06月14日

委托单位	江苏丽泽节能科技有限公司		
单位地址	南京溧水经济开发区秀山西路17号	联系电话	13951784879
生产单位	江苏丽泽节能科技有限公司		
单位地址	南京溧水经济开发区秀山西路17号	联系电话	13951784879
样品名称	粘结砂浆		
规格型号	/	样品编号	JJ23-00026
注册商标	/	样品数量	100kg
抽样单位	江苏建科鉴定咨询有限公司	抽样人员	赵凯、刘宝
抽样数量	100kg	抽样日期	2023.04.17
抽样基数	1t	抽样地点	厂家仓库
来样方式	抽样送检	样品状态	可检
检测类别	型式检验	检测地点	南京市江宁区前庄路298号
委托日期	2023.04.18	检测日期	2023.04.23-2023.05.30
检测依据	各检测参数检测依据详见数据页		
判定依据	《LZ石墨复合保温板外墙外保温系统应用技术规程》 Q/320124 JSLZ 001-2022		
检测结论	该样品经检测，所检项目均符合《LZ石墨复合保温板外墙外保温系统应用技术规程》Q/320124 JSLZ 001-2022中粘结砂浆的技术要求。		
批准:			
审核:			
检测:			



检测结果汇总

序号	检测项目		检测方法	单位	技术要求	检测结果	单项评定
1	拉伸粘结强度 (与水泥砂浆)	原强度	GB/T 29906-2013	MPa	≥0.60	0.74	合格
		耐水强度 (浸水 48h, 干燥 2h)			≥0.30	0.50	
		耐水强度 (浸水 48h, 干燥 7d)			≥0.60	0.69	
2	拉伸粘结强度 (与 LZ 石墨复合保温板)	原强度		MPa	≥0.10, 破坏发生在 LZ 石墨复合保温板内	0.14, 破坏发生在 LZ 石墨复合保温板内	合格
		耐水强度 (浸水 48h, 干燥 2h)			≥0.06	0.09	
		耐水强度 (浸水 48h, 干燥 7d)			≥0.10	0.12	
3	可操作时间	可操作时间	h	1.5~4.0	1.5	合格	
		拉伸粘结强度 (与水泥砂浆)	MPa	≥0.60	0.73		
		拉伸粘结强度 (与 LZ 石墨复合保温板)		≥0.10, 破坏发生在 LZ 石墨复合保温板内	0.14, 破坏发生在 LZ 石墨复合保温板内		
说明	1、料水配比和稠度：(粘结砂浆：水=1:0.25，稠度 66mm)。						



检测用主要仪器设备一览表

序号	名称	规格型号	编号	检定有效期
1	微机控制电子万能试验机	WDW-20	JK19199	2023-12-15
2	电子天平	JCS	JK19210	2024-02-19