



171001060639



检测报告

TESTING REPORT

报告编号: A01721352200368

No: _____

产品名称
PRODUCT NAME

抹面砂浆

工程名称
PROJECT NAME

江苏鹏洋节能新材料有限公司

委托单位
CLIENT





江苏鹏洋节能新材料有限公司

生产单位
PRODUCING UNIT

江苏省建筑工程质量检测中心有限公司

JIANGSU TESTING CENTER FOR QUALITY OF CONSTRUCTION ENGINEERING (Co.,Ltd.)

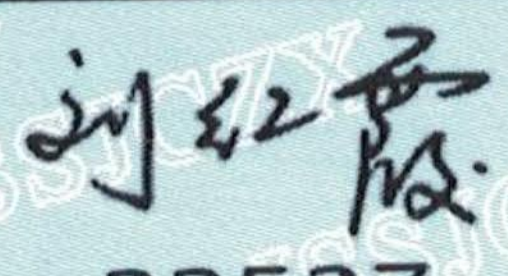

委托单位	江苏鹏洋节能新材料有限公司		
建设单位	/		
施工单位	/		
工程名称	/		
监理单位	/		
见证人/见证号	/	工程监督号	/
委托编号	2226935	样品编号	222135000199
样品名称	抹面砂浆	规格型号	/
生产厂家/产地	江苏鹏洋节能新材料有限公司//	批号	/
生产日期/出厂日期	/	样品数量/代表数量	/
抽样数量/抽样基数	25kg/10t	抽样日期/抽样地点	2023-06-11/企业成品库
到样日期	/	样品状态	可检
检测类别	型式检验	检测地点	句容科创园16号
委托日期	2023-06-14	检测日期	2023-06-15~2023-07-02
检测判定依据	《挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 30595-2014		
检测结论	该样品经检测, 所检项目均符合《挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 30595-2014中抹面胶浆的技术要求。		
检测	 22527		
校核	 09271		
批准	 00088		
 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 检验检测专用章 签发日期: 2023 年 07 月 02 日			

本报告未贴中心防伪标记视为无效

检测 结 果 汇 总

序号	检测项目	单位	技术要求	检测结果	单项评定	
1	拉伸粘结强度 (与挤塑板)	原强度	≥ 0.20	0.22	合格	
		耐水 强度	浸水 48h, 干燥 2h	≥ 0.10	0.13	合格
			浸水 48h, 干燥 7d	≥ 0.20	0.21	合格
		耐冻融强度	≥ 0.20	0.20	合格	
2	压折比	/	≤ 3.0	2.9	合格	
3	抗冲击性	/	3J 级	符合 3J 级	合格	
4	吸水量	g/m^2	≤ 500	208	合格	
5	可操作时间	可操作时间	h	1.5~4.0	合格	
		拉伸粘结强度 (与挤塑板)	MPa	≥ 0.20		0.22
说明	1、水灰比=1:4; 配套挤塑板由委托方提供, 样品编号: 222131000158; 2、样品由本中心抽样, 抽样人: 张异、居香舟。					

检测 用 主 要 仪 器 设 备 一 览 表

序号	名 称	规格型号	编 号	量 程	检定有效期
1	微机控制电子万能试验机	304C	FM4590	0~30kN	2024-07-07
2	水泥胶砂搅拌机	JJ-5	FN0210	/	2024-07-21
3	电子天平	JA5001	FM0836	5000g	2024-07-21
4	水泥强度试验机	AEC-201	FM4576	抗折: 0~10kN 抗压: 0~200kN	2024-07-21
5	冻融循环箱	TDS-300	TT28209	/	2024-08-01

以 下 空 白