



171001060639

检测报告

TESTING REPORT

报告编号: A01721362300014

No: _____

界面砂浆

产品名称
PRODUCT NAME

工程名称
PROJECT NAME

委托单位
CLIENT

生产单位
PRODUCING UNIT

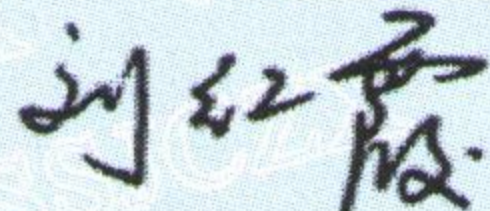
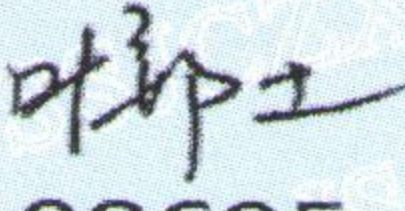
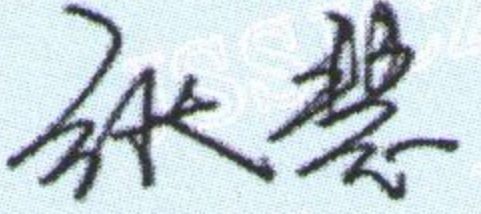

江苏友顺节能科技有限公司

江苏友顺节能科技有限公司

江苏省建筑工程质量检测中心有限公司

JIANGSU TESTING CENTER FOR QUALITY OF CONSTRUCTION ENGINEERING (Co.,Ltd.)



委托单位	江苏友顺节能科技有限公司		
建设单位	/		
施工单位	/		
工程名称	/		
监理单位	/		
见证人/见证号	/	工程监督号	/
委托编号	2317303	样品编号	232136000012
样品名称	界面砂浆	规格型号	/
生产厂家/产地	江苏友顺节能科技有限公司//	批 号	/
生产日期/出厂日期	/	样品数量/代表数量	/
抽样数量/抽样基数	25kg/10t	抽样日期/抽样地点	2023-04-14/江苏友顺节能科技有限公司成品库
到样日期	/	样品状态	可检
检测类别	型式检验	检测地点	句容科创园16号
委托日期	2023-04-14	检测日期	2023-04-17~2023-05-09
检测判定依据	《复合材料保温板外墙外保温系统应用技术规程》DGJ32/TJ 204-2016		
检测结论	该样品经检测, 所检项目符合《复合材料保温板外墙外保温系统应用技术规程》DGJ32/TJ 204-2016中界面砂浆的技术要求。		
检测	 22527		
校核	 08695		
批准	 00088		
江苏省建筑工程质量检测中心有限公司  签发日期: 2023 年 05 月 09 日			

本报告未贴中心防伪标记视为无效

检 测 结 果 汇 总

序号	检测项目		单位	技术要求	检测结果	单项评定
1	拉伸 粘结强度	原强度	MPa	≥ 0.70	0.73	合 格
		耐水		≥ 0.50	0.55	
		耐冻融		≥ 0.50	0.52	
说明	1、水灰比=1:4; 2、样品由本中心抽样, 抽样人: 张异、居香舟。					

检 测 用 主 要 仪 器 设 备 一 览 表

序号	名 称	规格型号	编 号	量 程	检定有效期
1	电子天平	JA5001	FM0836	5000g	2023-07-21
2	微机控制电子万能试验机	CMT4104	FM1524	0~10kN	2023-07-07
3	水泥胶砂搅拌机	JJ-5	FN0210	/	2023-07-07
4	冻融试验箱	TDS-300	TT28209	/	2023-08-01

以下空白