



221001060448

检 验 报 告

Test Report

No: A0702164230805044-4

产 品 名 称 抹面砂浆

受 检 单 位 江苏建院佰晟节能科技有限公司

生 产 单 位 江苏建院欧野科技有限公司

委 托 单 位 江苏建院佰晟节能科技有限公司

检 验 类 别 型式检验

南京鑫盛建筑工程质量检测有限公司

地址: 南京市江宁区上坊工业园区临麒路118号

电话: 025-84620234

邮编: 210016

传真: 025-84620231

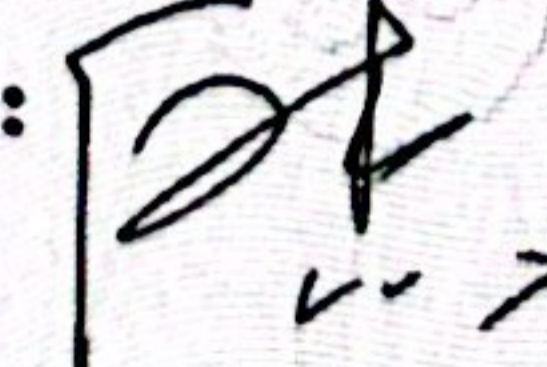
2023年09月11日

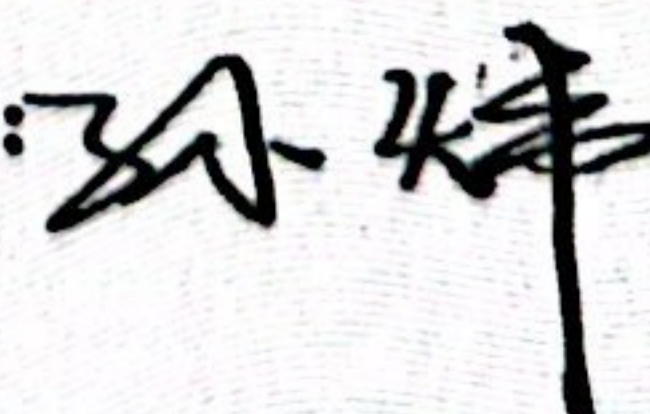
检 验 报 告

报告编号: A07021642305044-4

共 2 页第 1 页

产品名称	抹面砂浆	规格型号	25kg/袋		
生产日期/批号	——	商 标	——		
受检单位名称	江苏建院佰晟节能科技有限公司	地 址	江苏省连云港市赣榆经济技术开发区振兴路 11 号		
		邮 编	222100	联系电话	18352806768
生产单位名称	江苏建院欧野科技有限公司	地 址	——		
		邮 编	——	联系电话	——
抽样单位	南京鑫盛建筑工程质量检测有限公司		样品编号	2305044-4	
抽样日期	2023-05-30	抽样人员	时维维 王爱林	抽样地点	企业仓库
样品数量	200kg	抽样基数	15t	样品到达日期	2023-05-30
抽样单编号	2305044	样品状态	可检	检查封样人员	时维维 王爱林
抽样方法	随机抽样	抽样计划	<input checked="" type="checkbox"/> 单次抽样 <input type="checkbox"/> 两次抽样		
检测和判定依据	DGJ32/TJ 204-2016 《复合材料保温板外墙外保温系统应用技术规程》				
检测项目	全项检测（详见本报告第二页）				
检测日期	2023 年 06 月 01 日~2023 年 07 月 05 日				
检测结论	<p style="text-align: center;">样品经检验，符合 DGJ32/TJ 204-2016 《复合材料保温板外墙外保温系统应用技术规程》标准中抹面砂浆的技术要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  <p>签发日期: 2023 年 09 月 11 日</p> </div>				
备 注	——				

批准: 

审核: 

主检: 

检 验 报 告

报告编号: A07021642305044-4

共 2 页第 2 页

序号	检测项目	单位	技术要求		实测结果	单项评定
1	拉伸粘结强度 (与复合材料保温板)	MPa	原强度	≥ 0.10 (破坏发生在保温板内)	0.12 破坏于保温板内	合格
			耐水	≥ 0.10 (破坏发生在保温板内)	0.11 破坏于保温板内	合格
2	可操作时间	/	1.5h~4.0h	拉伸粘结强度 (与复合材料保温板)	≥ 0.10 MPa	合格
3	柔韧性	压折比	/	≤ 3.0	2.6	合格



主要仪器设备一览表

序号	名称	规格型号	编号	量程
1	电子万能试验机	WDW-20M	AL023	—
2	钢直尺	—	AC007	0-300mm
3	电液伺服压力试验机	TYA-300B	AS012	—

检验环境条件
温度 23℃; 湿度 50%