



221001060448

检 验 报 告

Test Report

No: A07021642305044-7

产 品 名 称 锚固件

受 检 单 位 江苏建院佰晟节能科技有限公司

生 产 单 位 江苏建院欧野科技有限公司

委 托 单 位 江苏建院佰晟节能科技有限公司

检 验 类 别 型式检验

南京鑫盛建筑工程质量检测有限公司

地址：南京市江宁区上坊工业园区临麒路 118 号

电话：025-84620234

邮编：210016


传真：025-84620231

2023 年 09 月 11 日


检 验 报 告

报告编号: A07021642305044-7


共 2 页第 1 页

产品名称	锚固件		规格型号	Φ10mm×140mm	
生产日期/批号	—		商 标	—	
受检单位名称	江苏建院佰晟节能科技有限公司	地 址	江苏省连云港市赣榆经济技术开发区振兴路 11 号		
		邮 编	222100	联系电话	18352806768
生产单位名称	江苏建院欧野科技有限公司	地 址	—		
		邮 编	—	联系电话	—
抽样单位	南京鑫盛建筑工程质量检测有限公司		样品编号	2305044-7	
抽样日期	2023-05-30	抽样人员	时维维 王爱林	抽样地点	企业仓库
样品数量	80 套	抽样基数	1 万套	样品到达日期	2023-05-30
抽样单编号	2305044	样品状态	可检	检查封样人员	时维维 王爱林
抽样方法	随机抽样	抽样计划	<input type="checkbox"/> 单次抽样 <input type="checkbox"/> 两次抽样		
检测依据	DGJ32/TJ 204-2016 《复合材料保温板外墙外保温系统应用技术规程》				
检测项目	全项检测（详见本报告第二页）				
检测日期	2023 年 06 月 01 日~2023 年 06 月 01 日				
检测结论	样品经检验，符合 DGJ32/TJ 204-2016《复合材料保温板外墙外保温系统应用技术规程》标准中锚固件的技术要求。 签发日期：2023 年 09 月 11 日 				
备 注	—				

批 准:

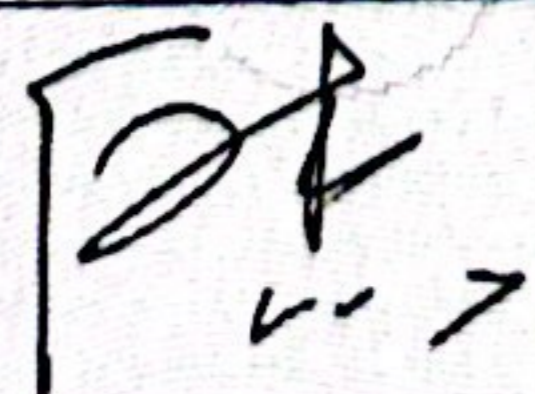

审 核:

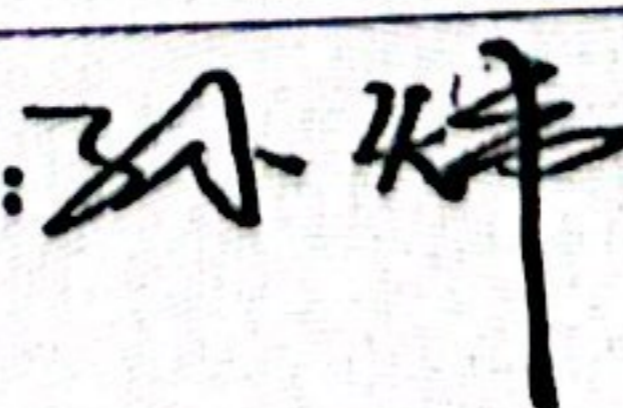

主 检:



检 验 报 告

报告编号: A07021642305044-7

共 2 页 第 2 页

序号	检测项目	单位	技术要求	实测结果	单项评定
1	锚栓抗拉承载力标准值	kN	≥ 0.60 (普通混凝土)	0.83	合格

主要仪器设备一览表

序号	名称	规格型号	编号	量程
1	一体式粘结强度检测仪	HC-6000C	AL025	—
2	游标卡尺	—	AC002	300

检验环境条件
温度 23℃; 湿度 50%

