



221002340375

检 测 报 告

编号：2025（JN）0005

检测类别：委托抽测

工程名称：/

委托单位：徐州市翔通节能保温工程有限公司

检测内容：界面处理剂

徐州市建设工程检测中心有限公司


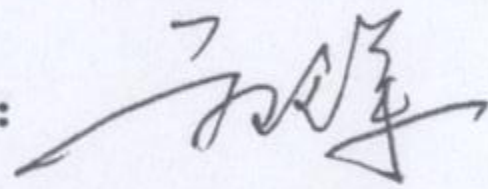
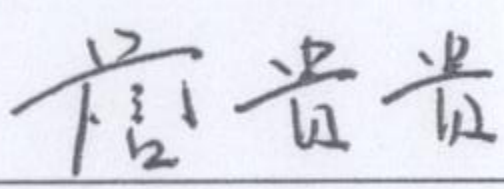
地 址：徐州市云龙区青海路6号

电 话：87896391 邮 编：221004



徐州市建设工程检测中心有限公司

报告编号: 2025 (JN) 0005 检测报告 第 1 页 共 2 页

检测类别	委托抽测	委托编号	2025002559
委托单位	徐州市翔通节能保温工程有限公司	样品编号	900125-00008
联系人/电话	李超/18762270333	样品名称	界面处理剂
受检单位	徐州市翔通节能保温工程有限公司	系统类型	挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统
通讯地址	新沂市阿湖镇	规格型号	/
生产厂家	徐州市翔通节能保温工程有限公司	生产日期	2025.01.16
抽样依据	GB/T 30595-2014	样品数量	50kg
抽样地点	公司仓库	样本基数	500kg
抽样人	马丁、柴涛	代表数量	/
抽样单位	徐州市建设工程检测中心有限公司	抽样日期	2025.02.05
样品状态	符合检测要求	检测日期	2025.04.02-2025.04.17
判定依据	《挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 30595-2014		
检测结论	样品经检测, 所检项目符合 GB/T 30595-2014 标准中界面处理剂规定的要求。		
编制: 			
审核: 			
签发: 			
徐州市建设工程检测中心有限公司 检验检测专用章 (1) 3203000048116 报告日期: 2025.04.17			
报告说明: 1. 报告未加盖“徐州市建设工程检测中心有限公司检验检测专用章”或内容涂改无效。 2. 未经本单位书面同意, 部分复制报告无效。 3. 对检测数据及结果若有异议, 请于收到报告十五日内以书面形式向本单位提出。 4. 委托检测数据及结果仅证明样品所检项目的符合性情况。			

程检测中
页章
印

徐州市建设工程检测中心有限公司

报告编号: 2025 (JN) 0005

检测报告

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	检测依据	计量单位	标准要求	检测结果	单项判定
1	容器中状态	GB/T20623-2006	/	色泽均匀、无杂质、无沉淀、不分层	色泽均匀、无杂质、无沉淀、不分层	符合
2	冻融稳定性(3次)	GB/T20623-2006	/	无异常	无异常	符合
3	储存稳定性	GB/T20623-2006	/	无硬块、无絮凝、无明显分层和结皮	无硬块、无絮凝、无明显分层和结皮	符合
4	最低成膜温度	GB/T 9267-2008	℃	≤0	-2	符合
5	不挥发物含量	GB/T20623-2006	%	用于不带表皮的毛面板, ≥18; 用于带表皮的开槽板, ≥22	26	符合
检测环境	温度 (21.8-24.3) ℃, 相对湿度 (46.4-50.1) %					
检测设备	低温试验箱 (S4-2008); 电热鼓风干燥箱 (S4-422-2); 电子天平 (S4-498); DM-TJ 型最低成膜温度测试仪 (S4-2007)					
备 注	/					