



221002340375

检 测 报 告

编号: 2025 (JN) 0018

检测类别: 委托抽测

工程名称: /

委托单位: 徐州市翔通节能保温工程有限公司

检测内容: 胶粘剂



徐州市建设工程检测中心有限公司

地 址: 徐州市云龙区青海路6号

电 话: 87896391 邮 编: 221004

徐州市建设工程检测中心有限公司


报告编号: 2025 (JN) 0018

检测报告


第 1 页 共 2 页

检测类别	委托抽测	委托编号	2025002559
委托单位	徐州市翔通节能保温工程有限公司	样品编号	900125-00004
联系人/电话	李超/18762270333	样品名称	胶粘剂
受检单位	徐州市翔通节能保温工程有限公司	系统类型	挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统
通讯地址	新沂市阿湖镇	规格型号	/
生产厂家	徐州市翔通节能保温工程有限公司	生产日期	2025.01.06
抽样依据	GB/T 30595-2014	样品数量	100kg
抽样地点	公司仓库	样本基数	10t
抽样人	柴涛、马丁	代表数量	/
抽样单位	徐州市建设工程检测中心有限公司	抽样日期	2025.02.05
样品状态	符合检测要求	检测日期	2025.03.15-2025.04.21
判定依据	《挤塑聚苯板 (XPS) 薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T30595-2014		
检测结论	样品经检测, 所检项目均符合 GB/T 30595-2014 标准中胶粘剂规定的要求。		


编制:

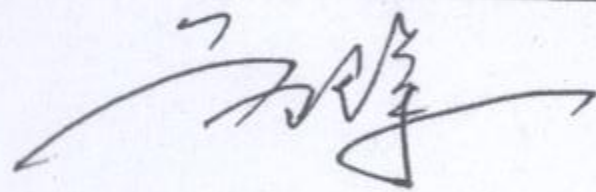

审核:



签发:

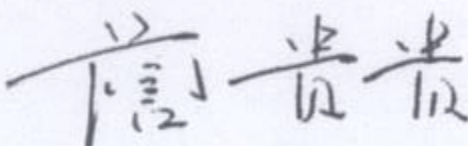

徐州市建设工程检测中心有限公司

报告日期: 2025.04.21

报告说明:

1. 报告未加盖“徐州市建设工程检测中心有限公司检验检测专用章”或内容涂改无效。
2. 未经本单位书面同意, 部分复制报告无效。
3. 对检测数据及结果若有异议, 请于收到报告十五日内以书面形式向本单位提出。
4. 委托检测数据及结果仅证明样品所检项目的符合性情况。

徐州市建设工程检测中心有限公司

报告编号: 2025 (JN) 0018

检测报告

第 2 页 共 2 页

检测项目					检测依据	计量单位	标准要求	检测结果	单项判定
1	拉伸 粘结 强度 (与水泥 砂浆)	原强度		GB/T3059 5-2014	MPa	≥ 0.6	0.7	符合	
2		耐水 强度	浸水 48h, 干燥 2h			≥ 0.3	0.6	符合	
3			浸水 48h, 干燥 7d			≥ 0.6	0.7	符合	
4	拉伸 粘结 强度 (与挤 塑板)	原强度				≥ 0.20	0.21	符合	
5		耐水 强度	浸水 48h, 干燥 2h			≥ 0.10	0.18	符合	
6			浸水 48h, 干燥 7d			≥ 0.20	0.20	符合	
7	可操 作时 间	放置时间		h	1.5~4.0	1.5	符合		
		放置 后拉 伸粘 结原 强度	与水泥砂浆	MPa	≥ 0.6	0.7			
			与挤塑板		≥ 0.20	0.21			
检测环境		温度：(22.3~23.1)℃；相对湿度：(48.7~50.1)%							
检测设备		微机控制电子式万能试验机 (S4-L2311-8)							
检测说明		1、应委托方要求，本次检测配比为：料:水=1:0.25（质量比）； 2、试验前在挤塑板与胶粘剂粘结面上涂刷一层界面剂； 3、本报告中使用的挤塑板和界面剂为本次委托抽测的样品。							