



检测 报 告

编号: 2025 (JN) 0010

检测类别: 委托抽测

工程名称: /

委托单位: 徐州市翔通节能保温工程有限公司

检测内容: 抹面胶浆

徐州市建设工程检测中心有限公司

地 址: 徐州市云龙区青海路 6 号

电 话: 87896391 邮 编: 221004




徐州市建设工程检测中心有限公司

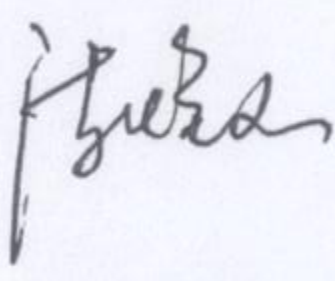
报告编号: 2025 (JN) 0010

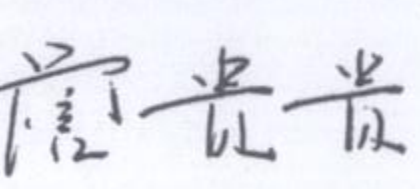
检测报告

第 1 页 共 2 页

检测类别	委托抽测	委托编号	2025002559
委托单位	徐州市翔通节能保温工程有限公司	样品编号	900125-00006
联系人/电话	李超/18762270333	样品名称	抹面胶浆
受检单位	徐州市翔通节能保温工程有限公司	系统类型	挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统
通讯地址	新沂市阿湖镇	规格型号	/
生产厂家	徐州市翔通节能保温工程有限公司	生产日期	2025.01.06
抽样依据	GB/T 30595-2014	样品数量	100kg
抽样地点	公司仓库	样本基数	10t
抽样人	柴涛、马丁	代表数量	/
抽样单位	徐州市建设工程检测中心有限公司	抽样日期	2025.02.05
样品状态	符合检测要求	检测日期	2025.02.06-2025.04.12
判定依据	《挤塑聚苯板 (XPS) 薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T30595-2014		
检测结论	样品经检测, 所检项目符合 GB/T 30595-2014 标准中抹面胶浆规定的要求。		

编制: 

审核: 

签发: 

徐州市建设工程检测中心有限公司

报告日期: 2025.04.12

报告说明:

1. 报告未加盖“徐州市建设工程检测中心有限公司检验检测专用章”或内容涂改无效。
2. 未经本单位书面同意, 部分复制报告无效。
3. 对检测数据及结果若有异议, 请于收到报告十五日内以书面形式向本单位提出。
4. 委托检测数据及结果仅证明样品所检项目的符合性情况。

徐州市建设工程检测中心有限公司

报告编号: 2025 (JN) 0010

检测报告

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目		检测依据	计量单位	标准要求	检测结果	单项判定
1	拉伸 粘结 强度 (与挤塑板)	原强度	GB/T30595-2014	MPa	≥ 0.20	0.26	符合
		耐水强度			≥ 0.10	0.23	符合
		浸水 48h, 干燥 2h			≥ 0.20	0.25	符合
		浸水 48h, 干燥 7d			≥ 0.20	0.24	符合
2	耐冻融强度						
2	压折比		GB/T17671-2021	—	≤ 3.0	2.6	符合
3	可操作时间	放置时间	GB/T30595-2014	h	1.5~4.0	1.5	符合
		放置时间后拉伸粘结强度(与挤塑板)原强度		MPa	≥ 0.20	0.23	
4	抗冲击性 (3J 级)		GB/T30595-2014	—	冲击 10 处, 破坏点 < 4 处	冲击 10 处, 破坏 2 处	符合
5	吸水量		GB/T30595-2014	g/m ²	≤ 500	415	符合
检测环境		温度: (21.7-22.3)°C; 相对湿度: (50.1-52.0)%					
检测设备		电子式万能试验机 (S4-L2312-16); 电子天平(S4-650); 苯板抗冲击强度试验仪 (S4-L2111-1); AEC-201 水泥强度试验机 (S4-480); ZT-96 型胶砂试体成型振实台 (S4-853-2); 钢直尺 (S4-325-1); 低温箱 (S4-2008)					
备注		1、应委托方要求, 本次检测配比为: 料:水=1:0.19 (质量比); 2、试验前在 XPS 板与抹面胶浆粘结面上涂刷一层界面剂; 3、本报告中使用的 XPS 板和界面剂为本次委托抽测的样品。					