

江苏同享新材料有限公司

推广资料

合格证

本产品经检验符合 DB32/T 3921-2020, GB8624-2012
标准, 准予出厂

产品名称: TX 石墨 EPS 浮筑楼板保温隔声板

规格型号: 1200*600*15mm

生产日期: 年 月 日

出厂日期: 年 月 日

检验员: 003



江苏同享新型材料有限公司

未加盖本厂公章无效

合格证

本产品经检验符合 DB32/T 3921-2020, GB8624-2012
标准, 准予出厂

产品名称: TX 石墨 EPS 浮筑楼板保温隔声板

规格型号: 1200*600*20mm

生产日期: 年 月 日

出厂日期: 年 月 日

检验员: 003



江苏同享新材料有限公司

未加盖本厂公章无效



统一社会信用代码
91320891MA1N2EU42D (1/1)

编号 320803000202005290086

营业执照

(副本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 江苏同享新型材料有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 马澧

注册资本 1000万元整

成立日期 2016年12月08日

营业期限 2016年12月08日至*****

经营范围 一般项目：保温材料销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般项目：金属制品销售；金属制品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；园林绿化工程施工；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所 淮安市淮安区钦工镇工业集中区工业路2号



登记机关

2020 年 05 月 29 日



231001341493

检验检测报告

No. : A01790052400281

样品名称 TX 石墨 EPS 浮筑楼板保温隔声板系统

委托单位 江苏同享新型材料有限公司

生产单位 江苏同享新型材料有限公司

检验检测类别 委托现场检测



江苏省建筑工程质量检测中心有限公司
JIANGSU TESTING CENTER FOR QUALITY OF CONSTRUCTION ENGINEERING (Co.,Ltd.)

委托单位	江苏同享新型材料有限公司		
建设单位	/		
施工单位	/		
工程名称	/		
监理单位	/		
见证人/见证号	/	工程监督号	/
委托编号	2428619	样品编号	249005000270
检测项目	楼板撞击声隔声	规格型号	/
生产厂家/产地	江苏同享新型材料有限公司//	批 号	/
生产日期/出厂日期	/	样品数量/代表数量	/
抽样数量/抽样基数	/	抽样日期/抽样地点	/
到样日期	/	样品状态	可检
检测类别	现场检测	检测地点	工程现场
委托日期	2024-05-30	检测日期	2024-05-30
检测判定依据	《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第 7 部分：撞击声隔声的现场测量》 GB/T 19889.7-2022 《居住建筑浮筑楼板保温隔声工程技术规程》DB32/T 3921-2020		
检测结论	经检测，同科城·玫瑰园小区 28 号楼 2 单元 304 室南侧主卧与 204 室南侧主卧之间楼板的计权标准化撞击声压级符合《居住建筑浮筑楼板保温隔声工程技术规程》DB32/T 3921-2020 中高要求性能指标。		
检测 <u>王叔东</u> 校核 <u>周常杰</u> 批准 <u>钱嘉伟</u> 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 签发日期：2024年06月06日			

检 测 结 果 汇 总

序号	检测项目	单位	技术要求	检测结果	单项 评定
1	计权标准化撞击声压级	dB	≤65	64	合 格
备注	1. 具体参数见附表; 2. 检测地址: 连云港市花果山大道与东方大道交汇处; 3. 该系统由江苏省建筑工程质量检测中心有限公司抽样; 抽样人: 潘亮、居香舟; 抽样时间: 2024 年 05 月 30 日。				

检 测 用 主 要 仪 器 设 备 一 览 表

序号	名 称	规格型号	编 号	检定有效期
1	声学测试分析仪	MC3322	SN1515	2025-05-07
2	声校准器	CA111	SN1513	2025-02-22
3	标准撞击器	TM004	FM2039	2025-02-26

附图 1:




工程现场

附表:

频 率 f (Hz)	标准化撞击声压级 L'_{nT} (dB)
100	51.0
125	63.9
160	61.6
200	63.5
250	67.7
315	67.2
400	61.3
500	61.5
630	59.7
800	61.2
1000	61.3
1250	60.2
1600	58.4
2000	57.0
2500	55.6
3150	54.9
4000	51.1
5000	46.1

楼 板 撞 击 声 隔 声 量 频 率 特 性 曲 线

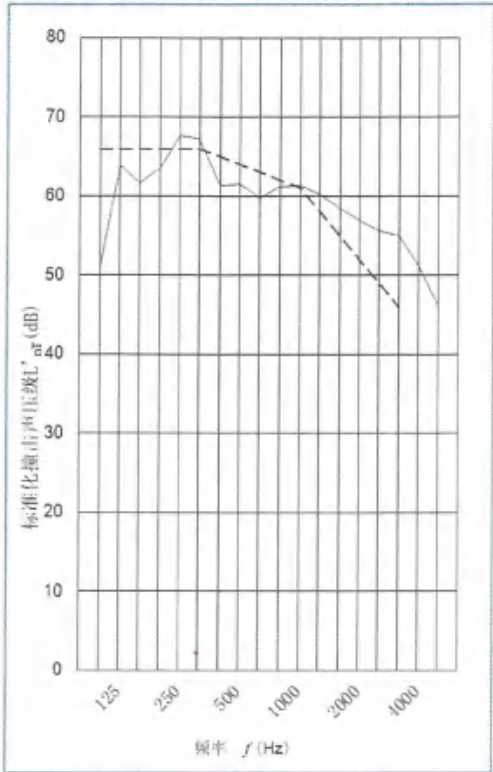

$L'_{nT,W}(C_T) = 64(-5)$ dB

说 明

1. 本次评价结果是根据现场测量结果,按 GB/T 50121-2005 的规定计算得到;
2. 测试环境: 27℃~28℃,相对湿度: 48%~49%;背景噪声 36.4dB,不修正;
3. 委托方提供的楼板构造(从下到上): 120mm 厚现浇混凝土楼板+15mm 厚(TX 石墨 EPS 浮筑楼板保温隔声板)保温隔声板+40mm 细石混凝土(含钢筋网片),楼面四周与墙面间粘贴竖向隔声片。

附图 2:



28 号楼 2 单元 304 室南侧主卧测试现场



28 号楼 2 单元 204 室南侧主卧测试现场

注 意 事 项

- 一、检验检测报告如未加盖本中心检验检测专用章或公章，视为无效。
- 二、委托检验检测样品和委托信息由委托方提供，本中心不对真实性负责，委托检验检测结果仅对来样负责。
- 三、检验检测报告未经本中心书面允许，不得以任何方式复制。经同意复制的检验检测报告应全文复制并经本中心加盖检验检测专用章或公章确认后有效。
- 四、若对检验检测报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内以书面形式向本中心提出。

本中心联系方式：

地 址：南京市栖霞区元化路 8 号 49 幢、50 幢、51 幢 1-4 层

邮 编：210033

业务接待：(025)85201059, 85201058, 85200528, 83278543

办 公 室：(025)83278687

投诉电话：(025)85458162

传 真：(025)85458100

网 址：<http://www.jsgcjc.com>

电子邮箱：jsjczx@jsgcjc.com



231001341493

检验检测报告

No. : A01721382400823

样 品 名 称

TX 石墨 EPS 浮筑楼板保温隔声板

委 托 单 位

江苏同享新型材料有限公司

生 产 单 位

江苏同享新型材料有限公司

检 验 检 测 类 别

委托抽样检测



江苏省建筑工程质量检测中心有限公司

JIANGSU TESTING CENTER FOR QUALITY OF CONSTRUCTION ENGINEERING (Co.,Ltd.)

(3)

委托单位	江苏同享新型材料有限公司		
生产单位	江苏同享新型材料有限公司		
生产单位地址	/		
样品名称	TX 石墨 EPS 浮筑楼 板保温隔声板	委托编号	2427797
规格型号	1200×600×15 (mm) II 型 B ₁ C (s1, t1)	样品编号	242138000688
注册商标	/	生产日期/生产批号	2024-05-10//
样品数量	/	代表数量	/
抽样日期	2024-05-28	抽样人员	潘亮、居香舟
抽样数量	10 块	抽样基数	5000 块
到样日期	2024-05-28	抽样地点	企业成品库
检验类别	委托抽样检测	样品状态	可检
检验分类	型式检验	检测地点	句容科创园 16 号、红山路 107 号
委托日期	2024-05-28	检测日期	2024-05-29~2024-06-17
检测依据	《泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定》GB/T 6342-1996、《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》GB/T 6343-2009、《硬质泡沫塑料 压缩性能测定》GB/T 8813-2008、《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294-2008、《硬质泡沫塑料吸水率的测定》GB/T 8810-2005、《硬质泡沫塑料压缩蠕变试验方法》GB/T 15048-1994、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020、《电子电气产品中六溴环十二烷的测定 气相色谱-质谱联用法》GB/T 29785-2013、《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012、《铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法》GB/T 11785-2005、《建筑材料可燃性试验方法》GB/T 8626-2007、《材料产烟毒性危险分级》GB/T 20285-2006		
判定依据	《居住建筑浮筑楼板保温隔声工程技术规程》DB32/T 3921-2020 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012		
检测结论	该样品经检测，所检项目均符合《居住建筑浮筑楼板保温隔声工程技术规程》DB32/T 3921-2020 中单一发泡材料保温隔声垫层板材（II 型石墨 EPS+表面覆膜）的技术要求，其中燃烧性能符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012 中 B ₁ (C-s1, t1) 级的技术要求。		
检 测	陈溢		
审 核	陈苑		
批 准	张慧		

江苏省建筑工程质量检测中心有限公司

检验检测专用章

签发日期：2024年06月17日

委托单位	江苏同享新型材料有限公司		
生产单位	江苏同享新型材料有限公司		
生产单位地址	/		
样品名称	TX 石墨 EPS 浮筑楼 板保温隔声板	委托编号	2427797
规格型号	1200×600×20 (mm) II 型 B ₁ C (s1, t1)	样品编号	242138000688
注册商标	/	生产日期/生产批号	2024-05-10//
样品数量	/	代表数量	/
抽样日期	2024-05-28	抽样人员	潘亮、居香舟
抽样数量	10 块	抽样基数	5000 块
到样日期	2024-05-28	抽样地点	企业成品库
检验类别	委托抽样检测	样品状态	可检
检验分类	型式检验	检测地点	句容科创园 16 号、红山路 107 号
委托日期	2024-05-28	检测日期	2024-05-29~2024-06-17
检测依据	《泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定》GB/T 6342-1996、《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》GB/T 6343-2009、《硬质泡沫塑料 压缩性能测定》GB/T 8813-2008、《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294-2008、《硬质泡沫塑料吸水率的测定》GB/T 8810-2005、《硬质泡沫塑料压缩蠕变试验方法》GB/T 15048-1994、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020、《电子电气产品中六溴环十二烷的测定 气相色谱-质谱联用法》GB/T 29785-2013、《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012、《铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法》GB/T 11785-2005、《建筑材料可燃性试验方法》GB/T 8626-2007、《材料产烟毒性危险分级》GB/T 20285-2006		
判定依据	《居住建筑浮筑楼板保温隔声工程技术规程》DB32/T 3921-2020 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012		
检测结论	该样品经检测，所检项目均符合《居住建筑浮筑楼板保温隔声工程技术规程》DB32/T 3921-2020 中单一发泡材料保温隔声垫层板材（II 型石墨 EPS+表面覆膜）的技术要求，其中燃烧性能符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624-2012 中 B ₁ (C-s1, t1) 级的技术要求。		
检 测	陈溢		
审 核	陈苑		
批 准	张慧		
江苏省建筑工程质量检测中心有限公司			
签发日期：2024年06月17日			

检测结果汇总

序号	检测项目			单位	检测依据	技术要求	检测结果	单项 评定	
1	尺寸 偏差	长度		mm	GB/T 6342-1996	±3	0~+1	合 格	
		宽度				±2	-1~0		
		厚度				0.0, +2.0	+0.2~+0.3		
		对角线差				≤4	1~2		
2	密度			kg/m³	GB/T 6343-2009	18~22	21.8	合 格	
3	压缩弹性模量			MPa	GB/T 8813-2020	≤0.5	0.482	合 格	
4	导热系数（25℃）			W/(m•K)	GB/T 10294-2008	≤0.035	0.035	合 格	
5	体积吸水率			%	GB/T 8810-2005	≤8	4.8	合 格	
6	压缩强度			kPa	GB/T 8813-2020	≥18	76.4	合 格	
7	压缩形变 （23℃，荷载 4kPa，24h）			%	GB/T 15048-1994	≤5.0	1.1	合 格	
8	压缩蠕变 （23℃，荷载 4kPa，168h）			%		≤5.0	2.1	合 格	
9	游离甲醛			mg/m²•h	GB 50325-2020	≤0.050	0.018	合 格	
10	VOC			mg/m²•h		≤0.500	0.438	合 格	
11	六溴环十二烷含量			/	GB/T 29785-2013	不得检出	未检出	合 格	
12	燃烧性能	燃烧性能等级			/	GB 8624-2012	B ₁ （C-s1，t1）级	B ₁ （C-s1，t1）级	合 格
		覆膜面受火	临界热辐射通量 CHF		kW/m²	GB/T 11785-2005	≥4.5	4.9	
			产烟量		%×min		≤750	463	
			20s内 焰尖高度Fs	边缘点火法	mm	GB/T 8626-2007	≤150	<150	
				表面点火法				<150	
		石墨EPS面受火	临界热辐射通量 CHF		kW/m²	GB/T 11785-2005	≥4.5	4.9	
			产烟量		%×min		≤750	461	
			20s内 焰尖高度Fs	边缘点火法	mm	GB/T 8626-2007	≤150	<150	
				表面点火法				<150	
		烟气毒性			/	GB/T 20285-2006	ZA ₃	符合 ZA ₃	
备注	1、燃烧试验结果仅说明材料的试样在本试验特定条件下的性能，不能将其作为评价该材料在实际使用中潜在火灾危险的唯一依据； 2、应委托方要求，燃烧性能试验时双面受火； 3、六溴环十二烷含量检出限为 50mg/kg。								

检测用主要仪器设备一览表

序号	名 称	规格型号	编 号	检定有效期
1	电子天平（浸水天平）	JA21002P	FM0719	2024-07-02
2	微机控制电子万能试验机	304C	FM4590	2024-07-02
3	导热系数测定仪	CD-DR3030	TF0105	2025-01-08
4	数显游标卡尺	0-200mm	LS14638	2025-01-30
5	铺地材料燃烧试验装置	FRF-1	CA0217	2024-07-02
6	建材可燃性试验炉	JCK-2	CA0206	2024-07-02
7	产烟毒性试验装置	YD-1	CA0207	2024-06-21

以下空白

注 意 事 项

一、检验检测报告如未加盖本中心检验检测专用章或公章，视为无效。

二、委托检验检测样品和委托信息由委托人提供，本中心不对真实性负责，委托检验检测结果仅对来样负责。

三、检验检测报告未经本中心书面允许，不得以任何方式复制。经同意复制的检验检测报告应全文复制并经本中心加盖检验检测专用章或公章确认后有效。

四、若对检验检测报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内以书面形式向本中心提出。

本中心联系方式：

地 址： 南京市栖霞区元化路 8 号 49 幢，50 幢，51 幢 1-4 层

邮 编： 210033

业务接待： (025)85201059, 85201058, 85200528, 83278543

办 公 室： (025)83278687

投诉电话： (025)85458162

传 真： (025)85458100

网 址： <http://www.jsgejc.com>

电子邮箱： jsjczx@jsgejc.com





231001341493

检验检测报告

No. : A01721512400038

样 品 名 称	<u>楼板传热系数</u>
工 程 名 称	<u>/</u>
委 托 单 位	<u>江苏同享新型材料有限公司</u>
建 设 单 位	<u>/</u>



江苏省建筑工程质量检测中心有限公司
JIANGSU TESTING CENTER FOR QUALITY OF CONSTRUCTION ENGINEERING (Co.,Ltd.)



委托单位	江苏同享新型材料有限公司		
工程名称	/		
建设单位	/		
施工单位	/		
监理单位	/		
工程部位/用途	/		
见证人员单位	/		
见证人/证号	/	工程监督号	/
委托编号	2428611	样品编号	242151000035
样品名称	TX 石墨 EPS 浮筑楼板保温隔声系统	规格型号	/
生产厂家/产地	江苏同享新型材料有限公司//		
出厂日期/出厂批号	/	样品数量/代表数量	/
抽样数量/抽样基数	/	抽样日期/抽样地点	2024-05-30//
到样日期	/	样品状态	/
检测类别	委托抽样检测	检测地点	工程现场
委托日期	2024-05-30	检测日期	2024-05-30~2024-06-05
检测依据	《民用建筑节能工程热工性能现场检测标准》DB32/T 4107-2021 《居住建筑浮筑楼板保温隔声工程技术规程》DB32/T 3921-2020		
判定依据	/		
检测结论	经检测，江苏省连云港市同科城·玫瑰园小区 28 号楼 2 单元 204 室次卧与 304 室次卧之间的 TX 石墨 EPS 浮筑楼板保温隔声系统的传热系数为 1.36W/(m ² ·K)。		

检测 美美阳

审核 杨波


签发 张慧

江苏省建筑工程质量检测中心有限公司

签发日期：2024年06月07日

检 测 结 果 汇 总				
序号	位置	检测参数	单位	检测结果
1	江苏省连云港市同科城·玫瑰园小区 28 号楼 2 单元 204 室次卧与 304 室次卧之间楼地面	传热系数	W/(m²·K)	1.36
备注	1、江苏省建筑工程质量检测中心有限公司受江苏同享新型材料有限公司委托，于 2024-05-30 赴工程现场，对 TX 石墨 EPS 浮筑楼板保温隔声系统传热系数检测； 2、委托方提供的 TX 石墨 EPS 浮筑楼板保温隔声系统构造（从上到下）：40mm 细石混凝土（含钢筋网片）+15mm 厚（TX 石墨 EPS 浮筑楼板保温隔声板）保温隔声板+120mm 现浇混凝土楼板（四周竖向隔声片）； 3、检测部位：江苏省连云港市同科城·玫瑰园小区 28 号楼 2 单元 204 室次卧与 304 室次卧之间楼地面； 4、被测 TX 石墨 EPS 浮筑楼板保温隔声系统测点位置示意图见附图； 5、该样品由本中心抽样，抽样人：潘亮、居香舟。			
检 测 用 主 要 仪 器 设 备				
序号	名 称	规格型号	编 号	检定有效期
1	围护结构热工性能现场检测设备	R90V	TF0831	2025-01-22
本 页 以 下 空 白				

附图: 测点位置示意图

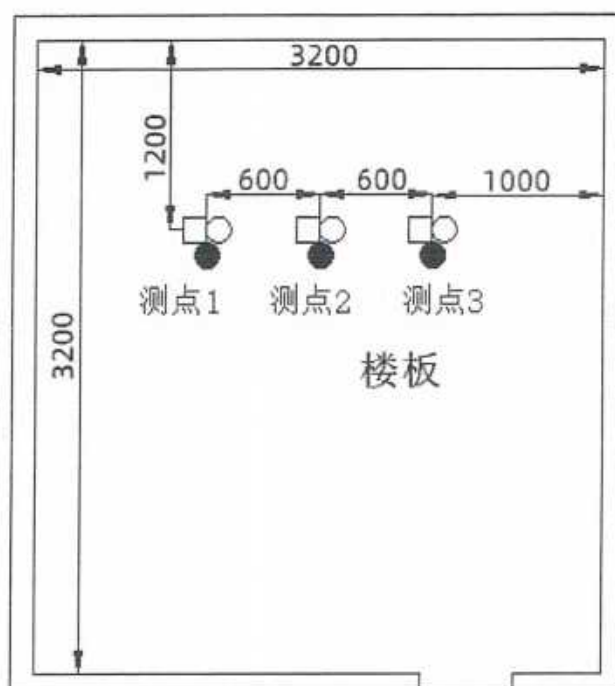

同科城·玫瑰园小区 28 号楼 2 单元 204 室次卧与 304 室次卧之间
TX 石墨 EPS 浮筑楼板保温隔声系统测点位置示意图

图例说明: 单位 (mm)

- 热流计布点
- 上侧铂电阻温度传感器布点
- 下侧铂电阻温度传感器布点

注 意 事 项

一、检验检测报告如未加盖本中心检验检测专用章或公章，视为无效。

二、委托检验检测样品和委托信息由委托人提供，本中心不对真实性负责，委托检验检测结果仅对来样负责。

三、检验检测报告未经本中心书面允许，不得以任何方式复制。经同意复制的检验检测报告应全文复制并经本中心加盖检验检测专用章或公章确认后有效。

四、若对检验检测报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内以书面形式向本中心提出。

本中心联系方式：

地 址：南京市栖霞区元化路 8 号 49 幢，50 幢，51 幢 1-4 层

邮 编：210033

业务接待：(025)85201059, 85201058, 85200528, 83278543

办 公 室：(025)83278687

投诉电话：(025)85458162

传 真：(025)85458100

网 址：<http://www.jsjcjc.com>

电子邮箱：jsjczx@jsjcjc.com



231001341493

检验检测报告

No. : A01721382400717

样 品 名 称

竖向隔声片

委 托 单 位

江苏同享新型材料有限公司

生 产 单 位

江苏同享新型材料有限公司

检 验 检 测 类 别

委托抽样检测



江苏省建筑工程质量检测中心有限公司

JIANGSU TESTING CENTER FOR QUALITY OF CONSTRUCTION ENGINEERING (Co.,Ltd.)

(3)

委托单位	江苏同享新型材料有限公司		
生产单位	江苏同享新型材料有限公司		
生产单位地址	/		
样品名称	竖向隔声片	委托编号	2427798
规格型号	8mm（厚）×70mm（宽）	样品编号	242138000689
注册商标	/	生产日期/生产批号	2024-05-10//
样品数量	/	代表数量	/
抽样日期	2024-05-28	抽样人员	潘亮、居香舟
抽样数量	5m	抽样基数	2000m
到样日期	2024-05-28	抽样地点	企业成品库
检验类别	委托抽样检测	样品状态	可检
检验分类	型式检验	检测地点	句容科创园 16 号
委托日期	2024-05-28	检测日期	2024-05-29~2024-05-30
检测依据	《泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定》GB/T 6342-1996		
判定依据	《居住建筑浮筑楼板保温隔声工程技术规程》DB32/T 3921-2020		
检测结论	该样品经检测，所检项目均符合《居住建筑浮筑楼板保温隔声工程技术规程》DB32/T 3921-2020 中竖向隔声片的技术要求。		
检 测	陈永记		
审 核	陈苑		
批 准	张慧		
江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 签发日期：2024年05月30日			

检 测 结 果 汇 总

序号	检测项目	单位	检测依据	技术要求	检测结果	单项评定
1	厚度	mm	GB/T 6342-1996	≥ 8.0	9.5	合 格
2	宽度			≥ 70	70.1	合 格
备注	/					

检 测 用 主 要 仪 器 设 备 一 览 表

序号	名 称	规格型号	编 号	检定有效期
1	数显游标卡尺	0-200mm	LS14638	2025-01-30

以下空白

注 意 事 项

一、检验检测报告如未加盖本中心检验检测专用章或公章，视为无效。

二、委托检验检测样品和委托信息由委托人提供，本中心不对真实性负责，委托检验检测结果仅对来样负责。

三、检验检测报告未经本中心书面允许，不得以任何方式复制。经同意复制的检验检测报告应全文复制并经本中心加盖检验检测专用章或公章确认后方有效。

四、若对检验检测报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内以书面形式向本中心提出。

本中心联系方式：

地 址： 南京市栖霞区元化路 8 号 49 幢，50 幢，51 幢 1-4 层

邮 编： 210033

业务接待： (025)85201059, 85201058, 85200528, 83278543

办 公 室： (025)83278687

投诉电话： (025)85458162

传 真： (025)85458100

网 址： <http://www.jsjcjc.com>

电子邮箱： jsjczx@jsjcjc.com





231001341493

检验检测报告

No. : A01721382400716

样 品 名 称

防水胶带

委 托 单 位

江苏同享新型材料有限公司

生 产 单 位

江苏同享新型材料有限公司

检 验 检 测 类 别

委托抽样检测



江苏省建筑工程质量检测中心有限公司

JIANGSU TESTING CENTER FOR QUALITY OF CONSTRUCTION ENGINEERING (Co.,Ltd.)

委托单位	江苏同享新型材料有限公司		
生产单位	江苏同享新型材料有限公司		
生产单位地址	/		
样品名称	防水胶带	委托编号	2427787
规格型号	40mm	样品编号	242138000687
注册商标	/	生产日期/生产批号	2024-05-10//
样品数量	/	代表数量	/
抽样日期	2024-05-28	抽样人员	潘亮、居香舟
抽样数量	2 卷	抽样基数	2000 卷
到样日期	2024-05-28	抽样地点	企业成品库
检验类别	委托抽样检测	样品状态	可检
检验分类	型式检验	检测地点	句容科创园 16 号
委托日期	2024-05-28	检测日期	2024-05-29~2024-05-30
检测依据	《泡沫塑料与橡胶 线性尺寸的测定》GB/T 6342-1996		
判定依据	《居住建筑浮筑楼板保温隔声工程技术规程》DB32/T 3921-2020		
检测结论	该样品经检测，所检项目符合《居住建筑浮筑楼板保温隔声工程技术规程》DB32/T 3921-2020 中防水胶带的技术要求。		
检 测	陈永记		
审 核	陈苑		
批 准	张慧		
江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 签发日期: 2024年05月30日			

检 测 结 果 汇 总

序号	检测项目	单位	检测依据	技术要求	检测结果	单项评定
1	宽度	mm	GB/T 6342-1996	≥40	40.3	合 格
备注	/					

检 测 用 主 要 仪 器 设 备 一 览 表

序号	名 称	规格型号	编 号	检定有效期
1	数显游标卡尺	0-200mm	LS14638	2025-01-30

以下空白

注 意 事 项

一、检验检测报告如未加盖本中心检验检测专用章或公章，视为无效。

二、委托检验检测样品和委托信息由委托人提供，本中心不对真实性负责，委托检验检测结果仅对来样负责。

三、检验检测报告未经本中心书面允许，不得以任何方式复制。经同意复制的检验检测报告应全文复制并经本中心加盖检验检测专用章或公章确认后方有效。

四、若对检验检测报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内以书面形式向本中心提出。

本中心联系方式：

地 址： 南京市栖霞区元化路 8 号 49 幢，50 幢，51 幢 1-4 层

邮 编： 210033

业务接待： (025)85201059, 85201058, 85200528, 83278543

办 公 室： (025)83278687

投诉电话： (025)85458162

传 真： (025)85458100

网 址： <http://www.jsgcjc.com>

电子邮箱： jsjczx@jsgcjc.com



231001341493

检验检测报告

No. : A01721392400027

样 品 名 称

钢丝网片

委 托 单 位

江苏同享新型材料有限公司

生 产 单 位

江苏同享新型材料有限公司

检 验 检 测 类 别

委托抽样检测



江苏省建筑工程质量检测中心有限公司

JIANGSU TESTING CENTER FOR QUALITY OF CONSTRUCTION ENGINEERING (Co.,Ltd.)

委托单位	江苏同享新型材料有限公司		
生产单位	江苏同享新型材料有限公司		
生产单位地址	/		
样品名称	钢丝网片	委托编号	2427801
规格型号	Φ4×101.6×101.6（mm）	样品编号	242139000030
注册商标	/	生产日期/生产批号	2024-05-10//
样品数量	/	代表数量	/
抽样日期	2024-05-28	抽样人员	潘亮、居香舟
抽样数量	1m²	抽样基数	2000m²
到样日期	2024-05-28	抽样地点	企业成品库
检验类别	委托抽样检测	样品状态	可检
检验分类	型式检验	检测地点	句容科创园 16 号
委托日期	2024-05-28	检测日期	2024-06-03
检测依据	《镀锌电焊网》GB/T 33281-2016		
判定依据	《居住建筑浮筑楼板保温隔声工程技术规程》DB32/T 3921-2020		
检测结论	该样品经检测，所检项目均符合《居住建筑浮筑楼板保温隔声工程技术规程》DB32/T 3921-2020 中钢丝网片的技术要求。		
检 测	陈溢		
审 核	郭旭		
批 准	张慧		
江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 签发日期：2024年06月04日			

检 测 结 果 汇 总

序号	检测项目		单位	检测依据	技术要求	检测结果	单项评定
1	网孔尺寸 允许偏差	经向	%	GB/T 33281-2016	±2	+1	合 格
		纬向				+1	
2	丝径 允许偏差	经向	mm		±0.08	-0.05	合 格
		纬向				-0.06	

备注	/					
----	---	--	--	--	--	--

检 测 用 主 要 仪 器 设 备 一 览 表

序号	名 称	规格型号	编 号	检定有效期
1	数显游标卡尺	0~200mm	LS14638	2025-01-30
2	钢直尺	0~600mm	LS0924	2025-02-05

以 下 空 白

注 意 事 项

一、检验检测报告如未加盖本中心检验检测专用章或公章，视为无效。

二、委托检验检测样品和委托信息由委托人提供，本中心不对真实性负责，委托检验检测结果仅对来样负责。

三、检验检测报告未经本中心书面允许，不得以任何方式复制。经同意复制的检验检测报告应全文复制并经本中心加盖检验检测专用章或公章确认后方有效。

四、若对检验检测报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内以书面形式向本中心提出。

本中心联系方式：

地 址： 南京市栖霞区元化路 8 号 49 幢，50 幢，51 幢 1-4 层

邮 编： 210033

业务接待： (025)85201059, 85201058, 85200528, 83278543

办 公 室： (025)83278687

投诉电话： (025)85458162

传 真： (025)85458100

网 址： <http://www.jsjcjc.com>

电子邮箱： jsjczx@jsjcjc.com



231001341493

检验检测报告

No. : A01721362400081

样 品 名 称

密封界面胶

委 托 单 位

江苏同享新型材料有限公司

生 产 单 位

江苏同享新型材料有限公司

检 验 检 测 类 别

委托抽样检测



江苏省建筑工程质量检测中心有限公司

JIANGSU TESTING CENTER FOR QUALITY OF CONSTRUCTION ENGINEERING (Co.,Ltd.)

委托单位	江苏同享新型材料有限公司		
生产单位	江苏同享新型材料有限公司		
生产单位地址	/		
样品名称	密封界面胶	委托编号	2427791
规格型号	/	样品编号	242136000085
注册商标	/	生产日期/生产批号	2024-05-10//
样品数量	/	代表数量	/
抽样日期	2024-05-28	抽样人员	潘亮、居香舟
抽样数量	2 支	抽样基数	2000 支
到样日期	2024-05-28	抽样地点	企业成品库
检验类别	委托抽样检测	样品状态	可检
检验分类	型式检验	检测地点	句容科创园 16 号
委托日期	2024-05-28	检测日期	2024-05-30~2024-06-13
检测依据	《混凝土界面处理剂》JC/T 907-2018		
判定依据	《居住建筑浮筑楼板保温隔声工程技术规程》DB32/T 3921-2020		
检测结论	该样品经检测，所检项目符合《居住建筑浮筑楼板保温隔声工程技术规程》DB32/T 3921-2020 中密封界面胶的技术要求。		
检 测	吕润平		
审 核	叶邵土		
批 准	张黎		
江苏省建筑工程质量检测中心有限公司			
签发日期: 2024年06月13日			

检 测 结 果 汇 总

序号	检测项目	单位	检测依据	技术要求	检测结果	单项评定
1	拉伸粘结强度（14d）	MPa	JC/T 907-2018	≥0.6	0.74	合 格
备注	/					

检 测 用 主 要 仪 器 设 备 一 览 表

序号	名 称	规格型号	编 号	检定有效期
1	微机控制电子万能试验机	CMT4104	FM1524	2024-07-02
2	数显游标卡尺	0-200mm	LS0561	2025-01-30

以 下 空 白

注 意 事 项

一、检验检测报告如未加盖本中心检验检测专用章或公章，视为无效。

二、委托检验检测样品和委托信息由委托人提供，本中心不对真实性负责，委托检验检测结果仅对来样负责。

三、检验检测报告未经本中心书面允许，不得以任何方式复制。经同意复制的检验检测报告应全文复制并经本中心加盖检验检测专用章或公章确认后方有效。

四、若对检验检测报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内以书面形式向本中心提出。



本中心联系方式：

地 址： 南京市栖霞区元化路 8 号 49 幢，50 幢，51 幢 1-4 层

邮 编： 210033

业务接待： (025)85201059, 85201058, 85200528, 83278543

办 公 室： (025)83278687

投诉电话： (025)85458162

传 真： (025)85458100

网 址： <http://www.jsgcjc.com>

电子邮箱： jsjczx@jsgcjc.com

