



231001061530




扫一扫查真伪

检测报告

Testing Report

No. 26010234

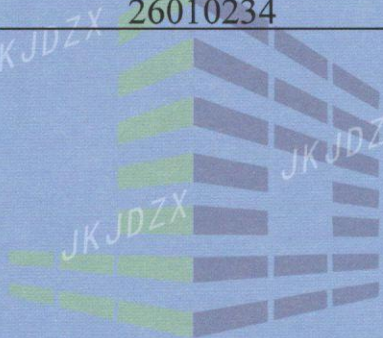

产品名称

PRODUCT NAME

锚栓

委托单位

CLIENT

江苏蓝米节能科技有限公司

生产单位

PRODUCING UNIT

江苏蓝米节能科技有限公司

检测类别

TEST CATEGORY

型式检验

江苏建科鉴定咨询有限公司

Jiangsu JianKe Appraisal & Consultation Co., Ltd.



委托编号: 2631013



江苏建科鉴定咨询有限公司

检测报告

No. 26010234

签发日期: 2026年03月27日

委托单位	江苏蓝米节能科技有限公司		
单位地址	江苏省泰州市泰兴市虹桥工业园区 兴业路16号	联系电话	18100612929
生产单位	江苏蓝米节能科技有限公司		
单位地址	江苏省泰州市泰兴市虹桥工业园区 兴业路16号	联系电话	18100612929
样品名称	锚栓		
规格型号	φ8×102 (mm)	样品编号	ms26A-00005
注册商标	/	样品数量	150套
抽样单位	江苏建科鉴定咨询有限公司	抽样人员	赵凯、刘宝
抽样数量	150套	抽样日期	2026.01.12
抽样基数	10000套	抽样地点	厂家仓库
来样方式	委托抽检	样品状态	可检
检测类别	型式检验	检测地点	南京市江宁区蓝霞路3号
委托日期	2026.01.13	检测日期	2026.01.30-2026.02.05
检测及判定依据	《复合材料保温板外墙外保温系统应用技术规程》DGJ32/TJ 204-2016		
检测结论	该样品经检测, 所检项目均符合《复合材料保温板外墙外保温系统应用技术规程》DGJ32/TJ 204-2016中锚栓的性能指标要求。		

批准: 王善水

审核: 赵凯

检测: 王善水

有限公司
检验检测

检测结果汇总

序号	检测项目		单位	技术要求	检测结果	单项评定
1	锚栓抗拉承载力标准值	普通混凝土	kN	≥ 0.60	0.74	合格
		实心砌体		≥ 0.50	0.62	合格
		多孔砖砌体		≥ 0.40	0.50	合格
		空心砌块		≥ 0.30	0.36	合格
		蒸压加气混凝土		≥ 0.30	0.34	合格

说明 /

检测用主要仪器设备一览表

序号	名称	规格型号	编号	检定有效期
1	铆钉拉拔仪	ZP-MD6S	JK19021	2026-10-10

本页以下空白